


Spēka sadalne SS-4.2

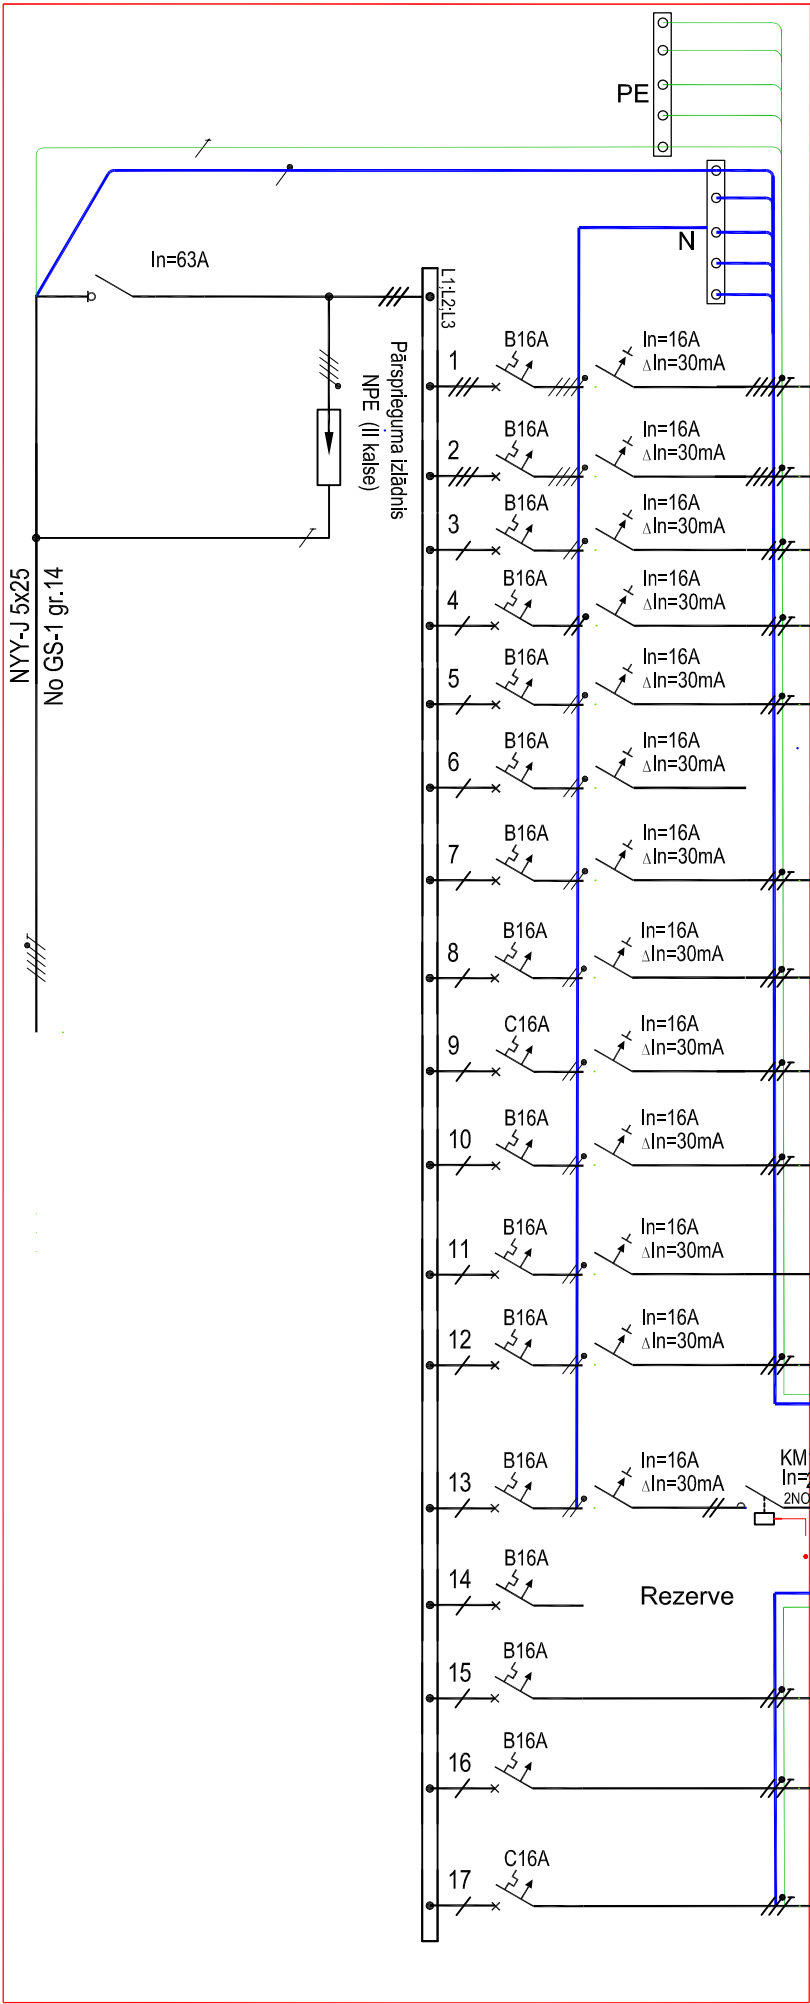

Pu=28.4kW  
Pa=19.88kW  
In=32.48A  
Cos(fi)=0.93  
K=0.7

Montāžas metode	Zemapmetuma
Rindu skaits	2
Moduļu skaits	24
Caurspīdīgs pārklājs/durvis	Nē
Korpusa materiāls	Plastmasa
Augstums	436 mm
Platums	361 mm
Dzīlums	99 mm
Iebūvēšanas dziļums	92 mm
DIN-slīde	Jā
Krāsa	Balts
RAL numurs	9010
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP40

1	B16A	In=16A ΔIn=30mA	YYY-J-5x2.5	4kW	6.54A	XR 1	3 fāzu kontaktligzdas Telpa nr. 428
2	B16A	In=16A ΔIn=30mA	YYY-J-5x2.5	4kW	6.54A	XR 2	3 fāzu kontaktligzdas Telpa nr. 430
3	B16A	In=16A ΔIn=30mA	XPJ-3x2.5	2.4kW	11.22A	XH 3	Kontaktligzdas Telpa nr. 433,434
4	B16A	In=16A ΔIn=30mA	XPJ-3x2.5	2.5kW	11.7A	XH 4	Kontaktligzdas, roku žāvētājs Telpa nr. 431
5	B16A	In=16A ΔIn=30mA	XPJ-3x2.5	2.5kW	11.7A	XH 5	Kontaktligzdas, roku žāvētājs Telpa nr. 432
6	B16A	In=16A ΔIn=30mA	Rezerve				
7	B16A	In=16A ΔIn=30mA	XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XH,RK 7	Kontaktligzdas, Kontaktligzda grīdā Telpa nr. 430
8	B16A	In=16A ΔIn=30mA	XPJ-3x2.5	2kW	9.35A	XH 8	Kontaktligzdas Telpa nr. 430
9	C16A	In=16A ΔIn=30mA	XPJ-3x2.5	1.1kW	5.15A	XT 9	VAS skapis Telpa nr. 429
10	B16A	In=16A ΔIn=30mA	XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	RK, XH 10	Kontaktligzdas, Kontaktligzda grīdā Telpa nr. 428
11	B16A	In=16A ΔIn=30mA	XPJ-3x2.5	2kW	9.35A	XH, SB 11	Kontaktligzdas Telpa nr. 427,428
12	B16A	In=16A ΔIn=30mA	XPJ-3x2.5	2kW	9.35A	XH 12	Kontaktligzdas Telpa nr. 428
13	B16A	In=16A ΔIn=30mA	XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XH 13	Kontaktligzdas, velkmes skapis Telpa nr. 427
14	B16A	In=16A ΔIn=30mA	Rezerve				
15	B16A	In=16A ΔIn=30mA	XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XS 15	Kontaktligzdas Telpa nr. 429
16	B16A	In=16A ΔIn=30mA	XPJ-3x2.5	1kW	4.67A	XS 16	Kontaktligzdas Telpa nr. 437
17	C16A	In=16A ΔIn=30mA	XPJ-3x2.5	1.7kW	8A	XT 17	Izvads žalūzijām 4.stāva ārsiena

- Piezīme:
- Sadalne individuāli komplektējama:
  - Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
  - Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
  - Diferenciālaizsardzības klase A 30mA
  - Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
  - Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"		
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 1.kārta		
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
			RASĒJUMS:	Sadarnes SS-4.2 shēma		
			FAILS:	EL.dwg	PASŪTĪJUMA NR.:	SND 2016/07/AK
			STADIJA:			BP
			MĒROGS:	b/m	LAPU SKAITS:	19/40
					LAPA:	EL-11.1



DTiņa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv