


## Spēka sadalne SS-3.2

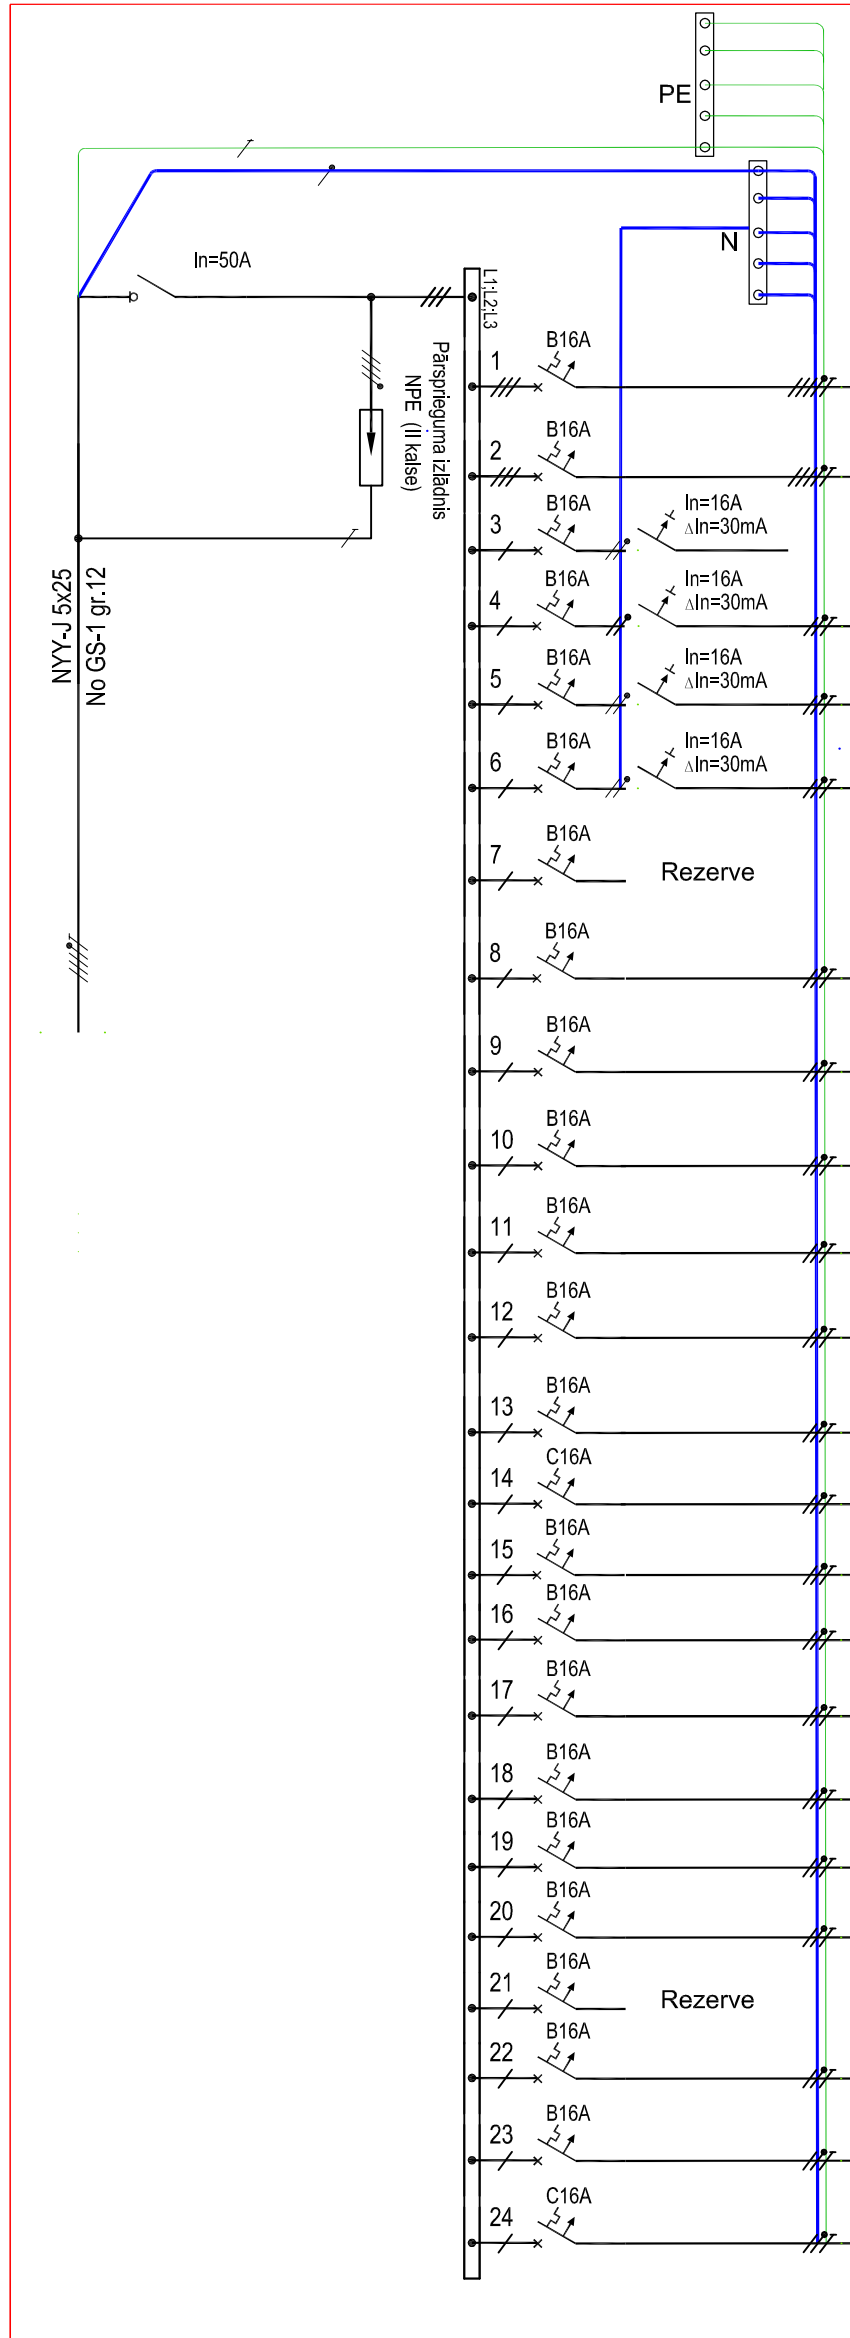

Montāžas metode	Zemapmetuma
Rindu skaits	4
Moduļu skaits	48
Caurspīdīgs pārklājs/durvis	Nē
Korpusa materiāls	Plastmasa
Augstums	706 mm
Platums	361 mm
Dziļums	99 mm
Iebūvēšanas dziļums	92 mm
DIN-sliede	Jā
Krāsa	Balts
RAL numurs	9010
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP40

YYY-J-5x2.5	4kW	6.54A	XR 1	3 fāzu kontaktligzdas Telpa nr. 323
YYY-J-5x2.5	4kW	6.54A	XR 2	3 fāzu kontaktligzdas Telpa nr. 321
Rezerve				
XPJ-3x2.5	2.4kW	11.22A	XH 4	Kontaktligzdas Telpa nr. 326,327
XPJ-3x2.5	2.5kW	11.7A	XH 5	Kontaktligzdas, roku žāvētājs Telpa nr. 324
XPJ-3x2.5	2.5kW	11.7A	XH 6	Kontaktligzdas, roku žāvētājs Telpa nr. 325
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XS,RK 8	Kontaktligzdas, Kontaktligzda grīdā Telpa nr. 323
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XS 9	Kontaktligzdas Telpa nr. 323
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	KS 10	Kontaktligzdu kārbā galdā Telpa nr. 323
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	KS 11	Kontaktligzdu kārbā galdā Telpa nr. 323
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	KS 12	Kontaktligzdu kārbā galdā Telpa nr. 323
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	KS 13	Kontaktligzdu kārbā galdā Telpa nr. 323
XPJ-3x2.5	1.1kW	5.15A	XT 14	VAS skapis Telpa nr. 320
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XS,RK 15	Kontaktligzdas, Kontaktligzda grīdā Telpa nr. 321
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XS 16	Kontaktligzdas Telpa nr. 321
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	SK 17	Kubs k-ligzdām izvelkams no griestiem Telpa nr. 321
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	SK 18	Kubs k-ligzdām izvelkams no griestiem Telpa nr. 321
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	SK 19	Kubs k-ligzdām izvelkams no griestiem Telpa nr. 321
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	SK 20	Kubs k-ligzdām izvelkams no griestiem Telpa nr. 321
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XS 22	Kontaktligzdas Telpa nr. 320
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XS 23	Kontaktligzdas Telpa nr. 320
XPJ-3x2.5	1.7kW	8A	XT 24	Izvads žalūzijām 3.stāva āršiena

PiezTime:

1. Sadalne individuāli komplektējama;
2. Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
3. Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
4. Diferenciālaisardzības klase A 30mA
5. Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu  $R < 4 \Omega$ .
6. Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis		03.04.2017	ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"		
Inženieris	N.Segliņš		03.04.2017	OBJEKTS: "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNICĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 1.kārta		
				PASŪTĪTĀJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
 Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv				RASĒJUMS: Sadalnes SS-3.2 shēma		
				FAIĻS: EL.dwg	PASŪTĪJUMA NR.: SND 2016/07/AK	STADIJA: BP
				MĒROGS: b/m	LAPU SKAITS: 15/40	LAPA: EL-10.1



**BALTEX**  
GROUP

Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, [www.baltexgroup.lv](http://www.baltexgroup.lv)