


Spēka sadalne SS-2.3

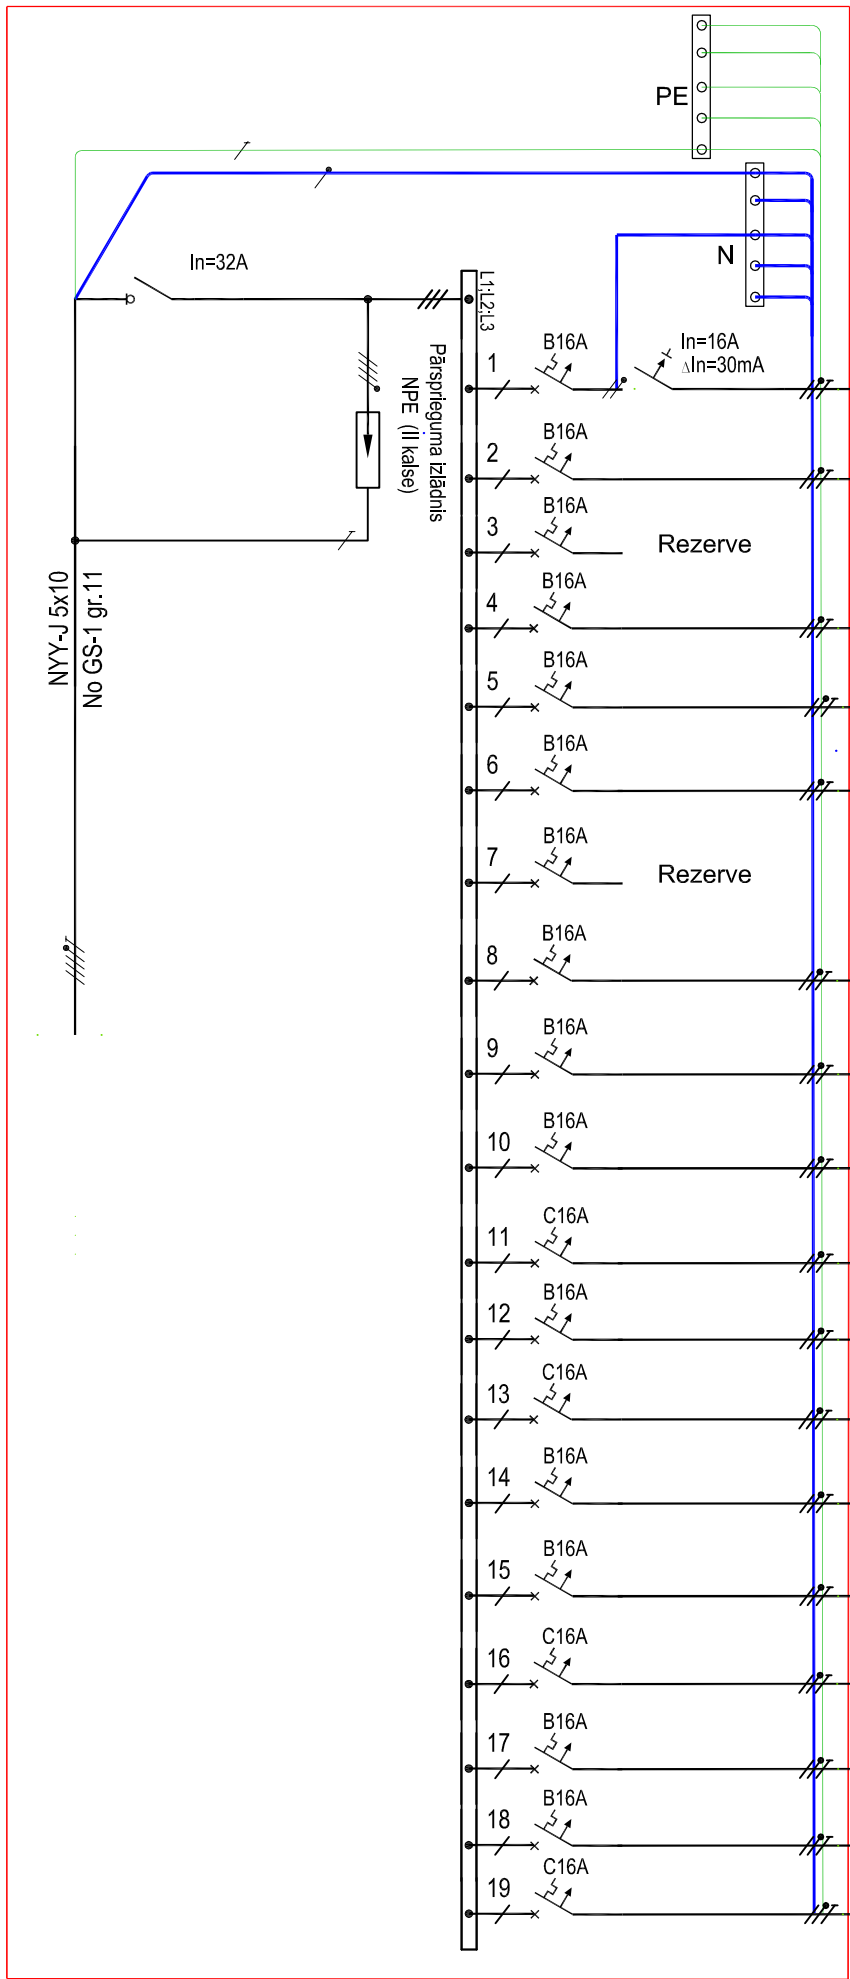

Pu=23.3kW  
Pa=13.98kW  
In=22.85A  
Cos(φ)=0.93  
K=0.6

Montāžas metode Zemapmetuma  
Rindu skaits 2  
Moduļu skaits 24  
Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē  
Korpasa materiāls Plastmasa  
Augstums 436 mm  
Platums 361 mm  
Dzīlums 99 mm  
Iebūvēšanas dziļums 92 mm  
DIN-sliede Jā  
Krāsa Balts  
RAL numurs 9010  
Aizsardzības pakāpe (IP) IP40

XPJ-3x2.5	2kW	9.35A	XH 1	Kontaktligzdas Telpa nr. 236
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XS 2	Kontaktligzdas Telpa nr. 236
XPJ-3x2.5	1kW	4.67A	XS 4	Kontaktligzdas Telpa nr. 238
XPJ-3x2.5	2.0kW	9.35A	XS 5	Kontaktligzdas Telpa nr. 219
XPJ-3x2.5	2.0kW	9.35A	XS 6	Kontaktligzdas Telpa nr. 220
XPJ-3x2.5	1kW	4.67A	XS 8	Kontaktligzdas Telpa nr. 221
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XS 9	Kontaktligzdas Telpa nr. 229
XPJ-3x2.5	2kW	9.35A	XS 10	Kontaktligzdas Telpa nr. 222
XPJ-3x2.5	1.1kW	5.15A	XT 11	VAS skapis Telpa nr. 225
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XS 12	Kontaktligzdas Telpa nr. 224
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XS,RK 13	Kontaktligzdas, Kontaktligzda grīdā Telpa nr. 224
XPJ-3x2.5	1kW	4.67A	XS 14	Kontaktligzdas Telpa nr. 227
XPJ-3x2.5	1.5kW	4.67A	XS 15	Kontaktligzdas Telpa nr. 225
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XS,RK 16	Kontaktligzdas, Kontaktligzda grīdā Telpa nr. 226
XPJ-3x2.5	1.5kW	4.67A	XS 17	Kontaktligzdas Telpa nr. 226
XPJ-3x2.5	1.8kW	8.42A	XS 18	Izvads ekrāniem Telpa nr. 227
XPJ-3x2.5	1.7kW	8A	XT 19	Izvads žalūzijām 2.stāva ārēsienu

Piezīme:

- Sadalne individuāli komplektējama:
- Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
- Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
- Diferenciālaizsardzības klase A 30mA
- Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
- Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"		
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNICĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 1.kārta		
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
			RASĒJUMS:	Sadalnes SS-2.3 shēma		
			FAILS:	EL.dwg	PASŪTĪJUMA NR.:	SND 2016/07/AK
			MĒROGS:	b/m	LAPU SKAITS:	13/40
					STADIJA:	BP
					LAPA:	EL-9.2



DTiņa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv