


Spēka sadalne SS-0.1

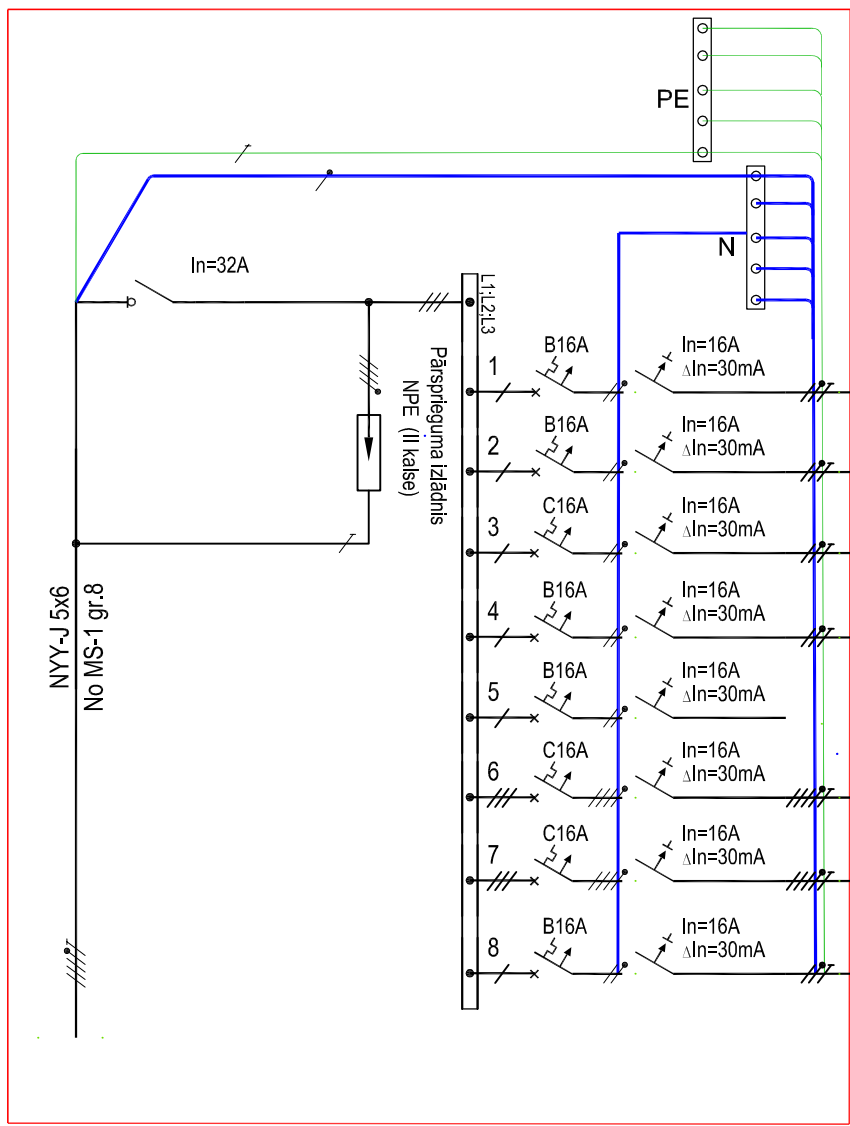

Montāžas metode		Zemapmetuma		
Rindu skaits		2		
Moduļu skaits		24		
Caurspīdīgs pārklājs/durvis		Nē		
Korpasa materiāls		Plastmasa		
Augstums		436 mm		
Platums		361 mm		
Dziļums		99 mm		
Iebūvēšanas dziļums		92 mm		
DIN-sliede		Jā		
Krāsa		Balts		
RAL numurs		9010		
Aizsardzības pakāpe (IP)		IP40		
Pu=12.05kW				
Pa=8.45kW				
In=13.81A				
Cos(φ)=0.93				
K=0.7				
J-3x2.5	3.4kW	15.9A	XH 1	Roku žāvētāji
J-3x2.5	2.4kW	11.22A	XH 2	Roku žāvētāji
J-3x2.5	1.1kW	5.15A	XT 3	VAS skapis
J-3x2.5	0.75kW	3.51A	XH 4	El sildītājs
Rezerve				
Y-J-5x4	1.5kW	2.45A	XM 6	Izvads sūkņim
Y-J-5x4	1.5kW	2.45A	XM 7	Izvads sūkņim
J-3x2.5	1.4kW	6.55A	XH,XT 8	Sagatavošanas ietaises,vadības skapis

- Piezīme:
- Sadalne individuāli komplektējama:
 - Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
 - Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
 - Diferenciālaizsardzības klase A 30mA
 - Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
 - Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"		
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 1.kārta		
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
			RASĒJUMS:	Sadalnes SS-0.1 shēma		
			FAILS:	EL.dwg	PASŪTĪJUMA NR.:	SND 2016/07/AK
			MĒROGS:	b/m	LAPU SKAITS:	22/40
					STADIJA:	BP
					LAPA:	EL-12.1



Dtīka iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv