










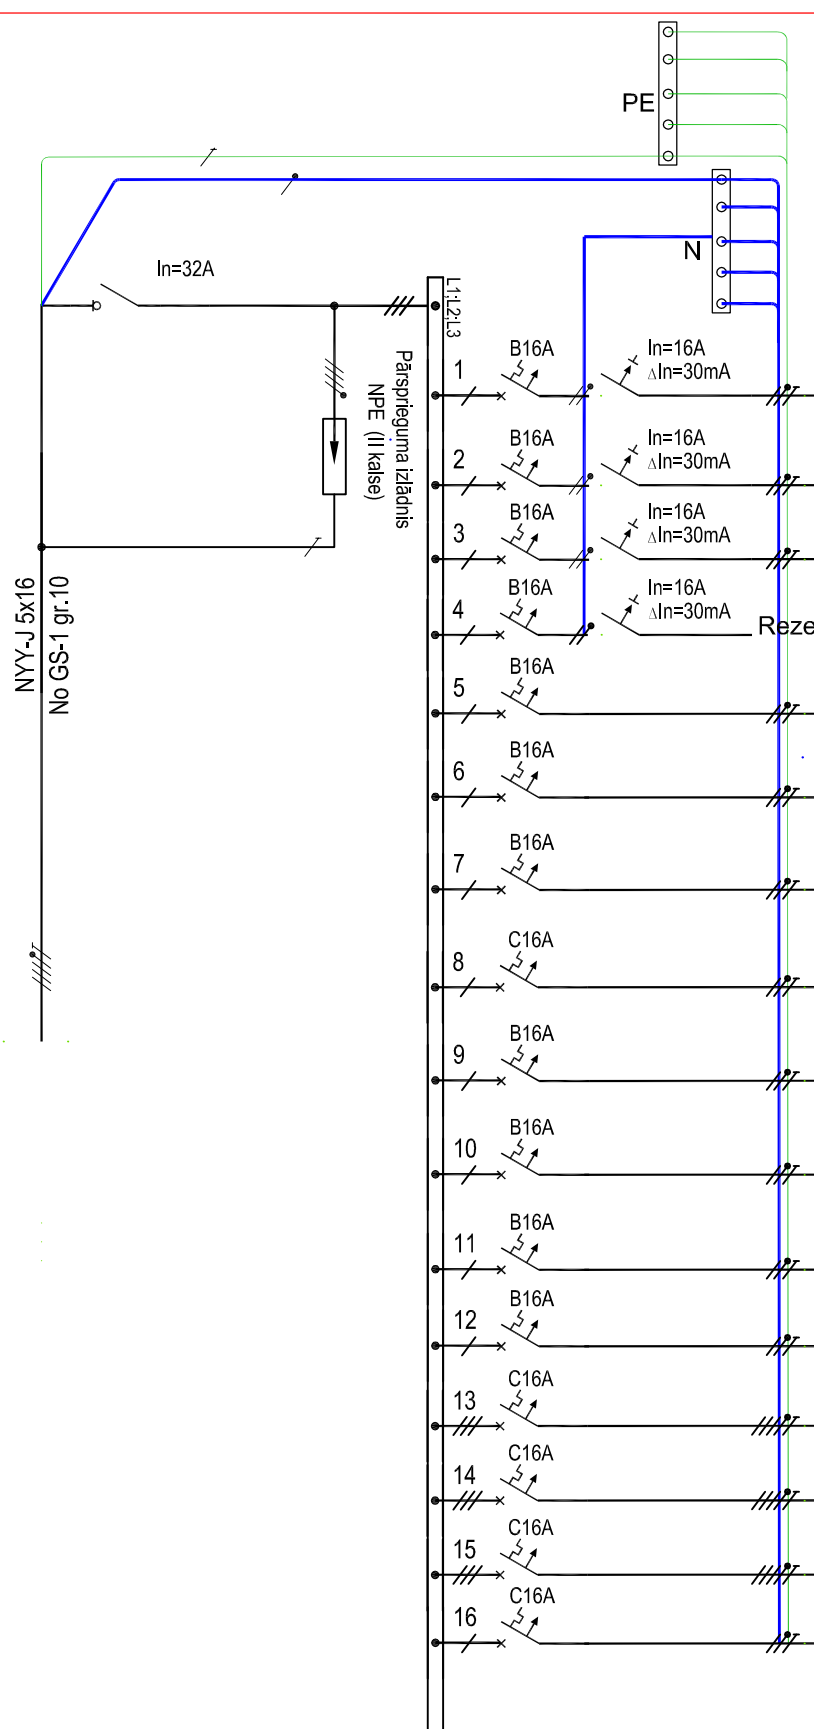






## Spēka sadalne SS-2.2




$P_u = 20.7 \text{ kW}$   
 $P_a = 12.42 \text{ kW}$   
 $I_n = 20.29 \text{ A}$   
 $\cos(\phi_i) = 0.93$   
 $K = 0.6$

Montāžas metode	Zemapmetuma
Rindu skaits	2
Moduļu skaits	24
Caurspīdīgs pārklājs/durvis	Nē
Korpusa materiāls	Plastmasa
Augstums	436 mm
Platums	361 mm
Dziļums	99 mm
Iebūvēšanas dziļums	92 mm
DIN-slīde	Jā
Krāsa	Balts
RAL numurs	9010
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP40

XPJ-3x2.5	2.4kW	11.22A	XH 1		Kontaktligzdas Telpa nr. 234,235
XPJ-3x2.5	2.5kW	11.7A	XH 2		Kontaktligzdas, roku žāvētājs Telpa nr. 233
XPJ-3x2.5	2.5kW	11.7A	XH 3		Kontaktligzdas, roku žāvētājs Telpa nr. 232
Izve					
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XS,RK 5		Kontaktligzdas, Kontaktligzda grīdā Telpa nr. 231
XPJ-3x2.5	1.0kW	4.68A	XS 6		Kontaktligzdas Telpa nr. 231
XPJ-3x2.5	1.2kW	5.61A	XS 7		Kontaktligzdas Telpa nr. 230
XPJ-3x2.5	1.1kW	5.15A	XT 8		VAS skapis Telpa nr. 230
XPJ-3x2.5	1.5kW	7.01A	XS,RK 9		Kontaktligzdas, Kontaktligzda grīdā Telpa nr. 229
XPJ-3x2.5	1.0kW	4.68A	XS 10		Kontaktligzdas Telpa nr. 229
XPJ-3x2.5	2kW	9.35A	XS 11		Kontaktligzdas Telpa nr. 228
XPJ-3x2.5	1kW	4.67A	XS 12		Kontaktligzdas Telpa nr. 227
NYY-J-5x2.5	1kW	1.64A	XM 13		Telekomunikāciju skapis Telpa nr. 230
NYY-J-5x2.5	1kW	1.64A	XM 14		Telekomunikāciju skapis Telpa nr. 230
NYY-J-5x2.5	1kW	1.64A	XM 15		Telekomunikāciju skapis Telpa nr. 230
XPJ-3x2.5	1.7kW	8A	XT 16		Izvads žalūzijām 2.stāva āršiena

## PiezTime:

1. Sadalne individuāli komplektējama;
2. Ienākošie kabeļi ievadi un aizsejošie no augšas.
3. Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
4. Diferenciālaisardzības klase A 30mA
5. Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu  $R < 4 \Omega$ .
6. Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzīs	03.04.2017	ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"		
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS: "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNICĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 1.kārta		
			PASŪTĪTĀJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
<div></div> <div>Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv</div>			RASĒJUMS: SS-2.2 sadalnes shēma		
			FAILS: EL.dwg	PASŪTĪJUMA NR.: SND 2016/07/AK	STADIJA: BP
			MĒROGS: b/m	LAPU SKAITS: 12/40	LAPA: EL-9.1