










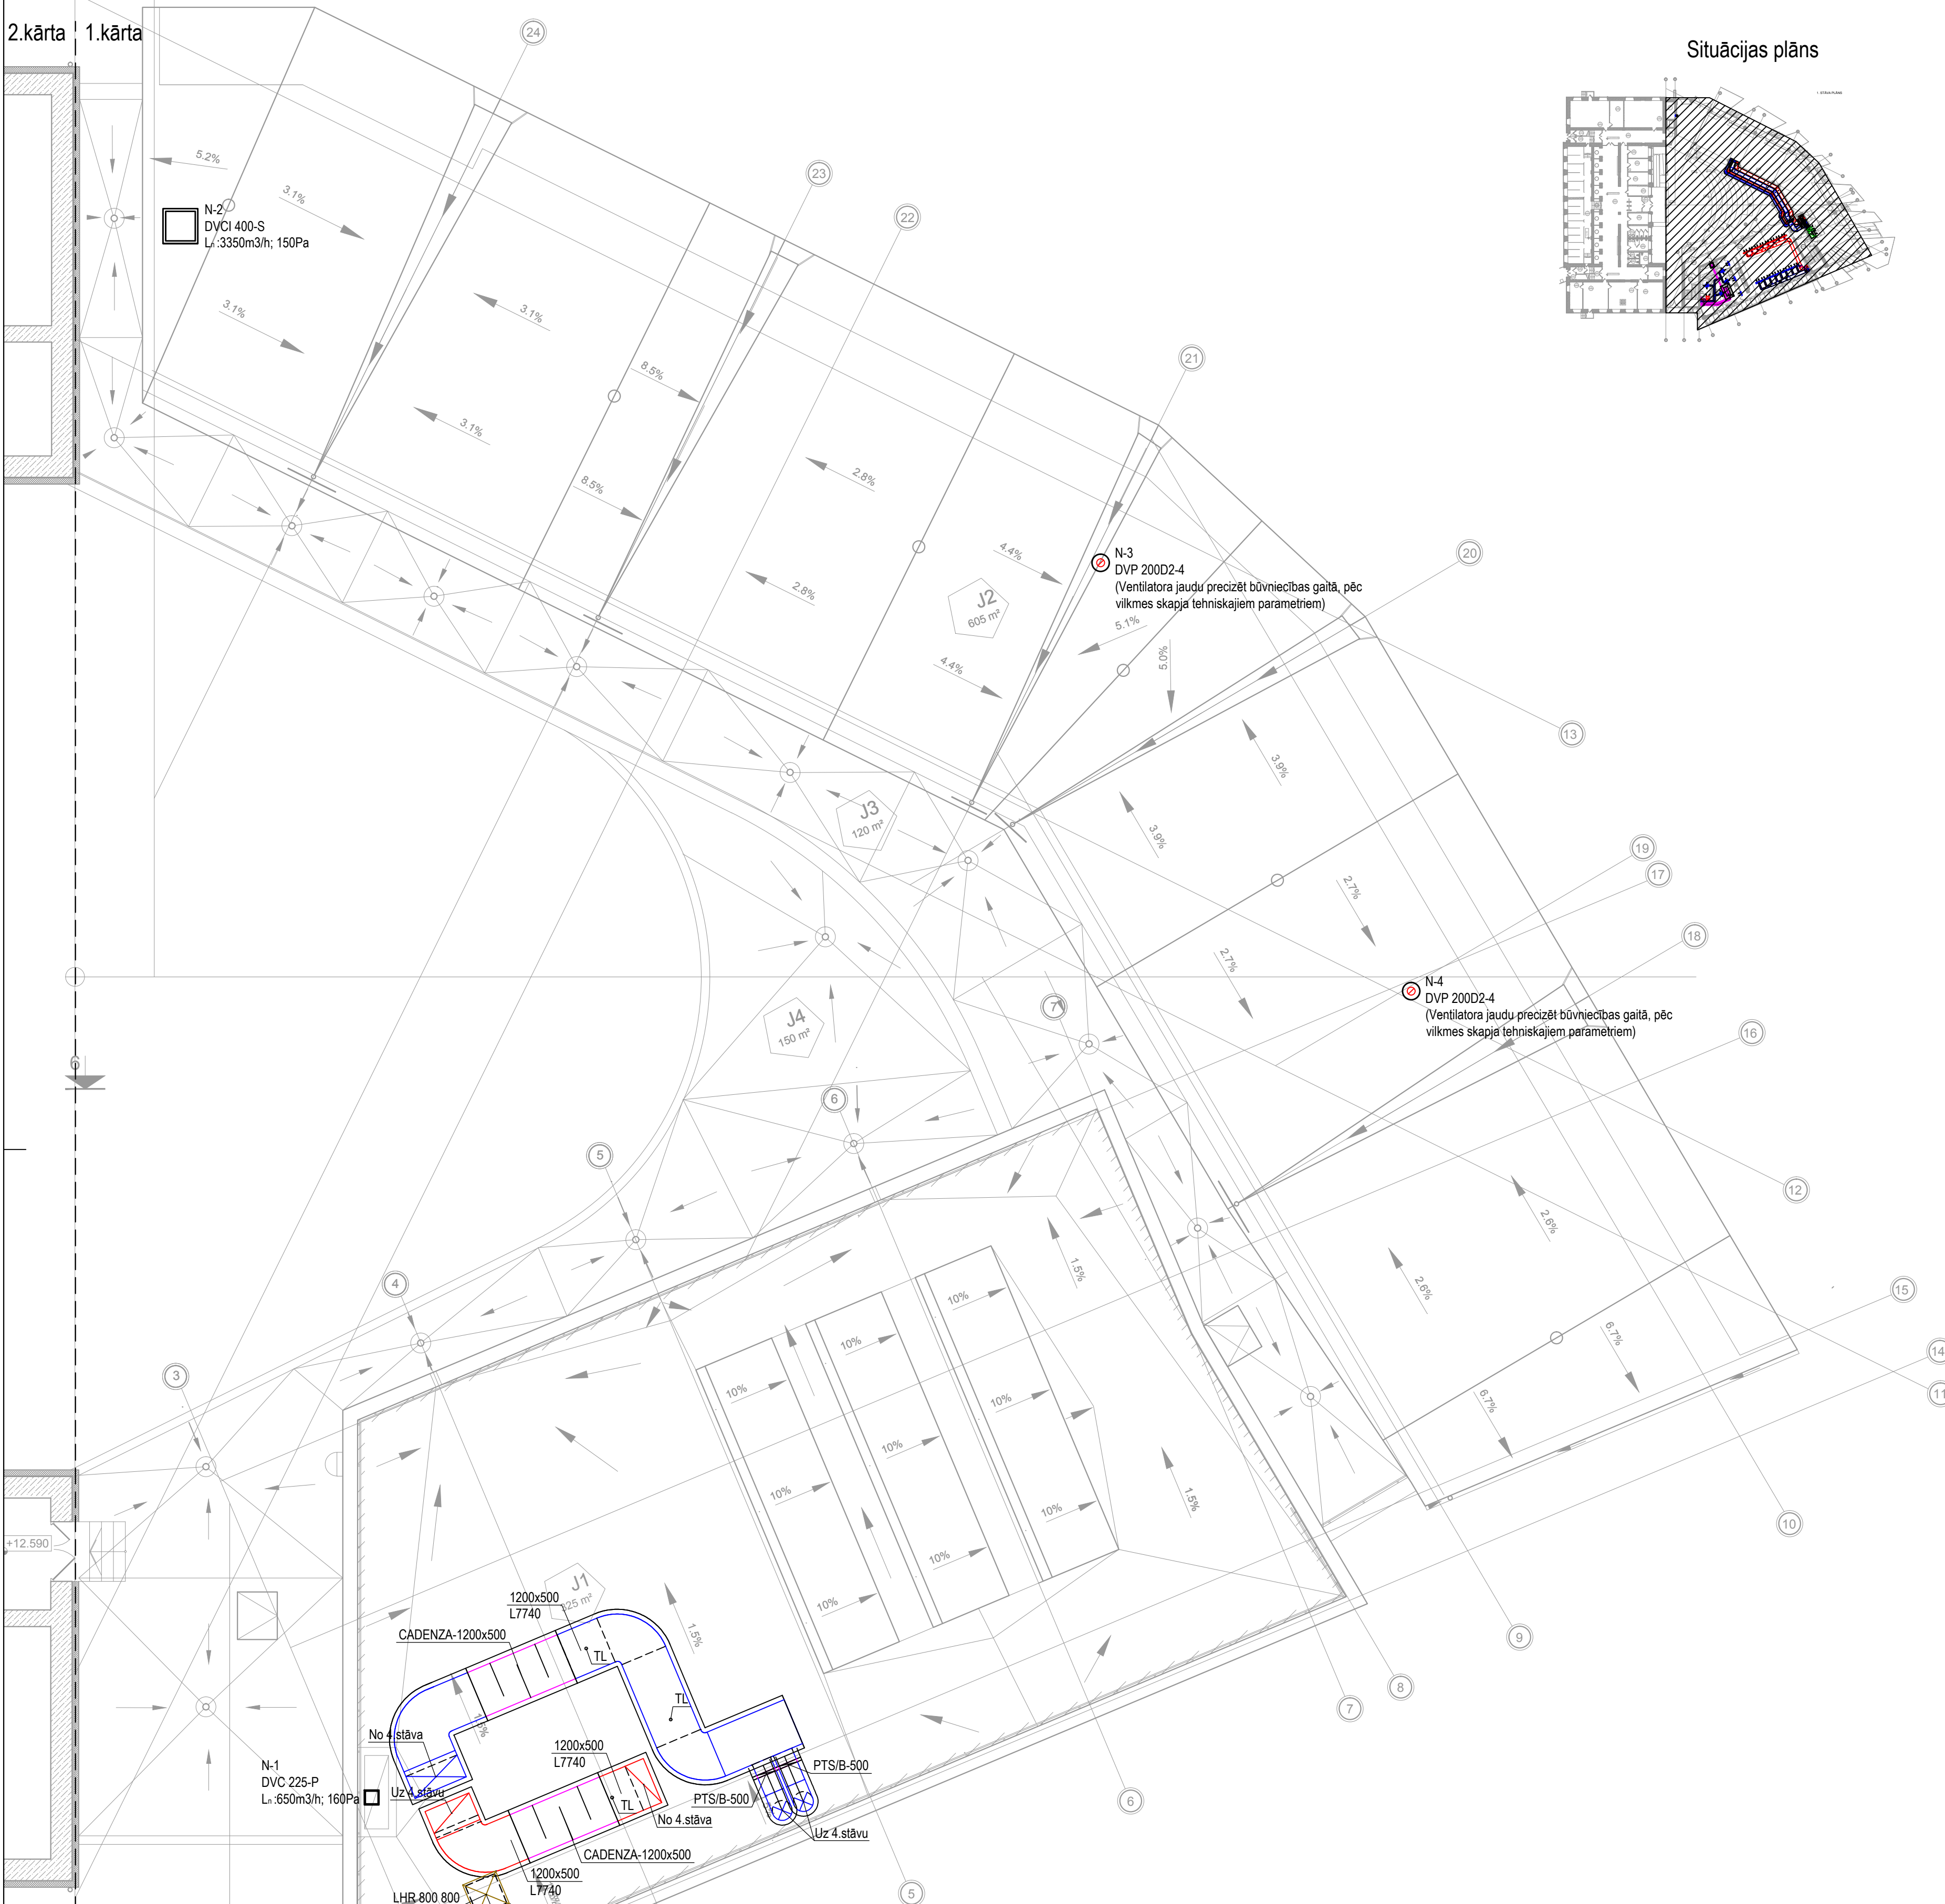




2.kārta	1.kārta
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

## Situācijas plāns




APZĪMĒJUMI:

- |                                 |                   |                                                   |                                                                                       |                                            |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 500 m3/h                        | PN-1              | ventilācijas sistēma - n.p.k.                     | CADENZA-600x400                                                                       | trokšņu slāpētājs (marka-izmēri)           |
|                                 | DVC 225-P         | jumta ventilators (marka)                         | SLCU 100-315                                                                          | trokšņu slāpētājs (marka-izmēri)           |
|                                 | DVP 200D2-4       | jumta ventilators (marka)                         | REACTA 400-200                                                                        | maignās plūsmas vārsts (marka-izmēri)      |
|                                 | KBR 315 D2 IE2    | centrbēznes ventilators (marka)                   | Ø125                                                                                  | gaisa vada diametrs (mm)                   |
| SWAN ACT 4-1158+SWAN T 4 250    |                   | pieplūdes/nosūces difuzors ar kārbu(marka-izmēri) | FD 400x200                                                                            | ugunsdrošais vārsts (marka-izmēri)         |
| EAGLE C 250-600+ALSc 200-250    |                   | pieplūdes difuzors ar kārbu(marka-izmēri)         | TL                                                                                    | tīrīšanas lūka                             |
|                                 | TST-160           | pieplūdes difuzors (marka-izmēri)                 | ○                                                                                     | tīrīšanas lūka                             |
|                                 | SV-2-1000-200     | pieplūdes reste (marka-izmēri)                    |  | pieplūdes reste durvis                     |
| PELICAN CE 200-600+ALSc 160-200 |                   | nosūces difuzors ar kārbu(marka-izmēri)           |  | droselvārsts                               |
|                                 | KSO-125           | nosūces difuzors (marka-izmēri)                   |  | ugunsdrošais vārsts                        |
|                                 | SV-1-1200-500     | nosūces reste (marka-izmēri)                      |  | trokšņa slāpētājs                          |
|                                 | NOVA-L+R1+200x100 | nosūces reste (marka-izmēri)                      |  | pieplūdes gaisa vads                       |
|                                 | VHL 500 630       | gaisa izmešanas jumtiņš (marka-izmēri)            |  | nosūces gaisa vads                         |
|                                 | LHR 800 800       | gaisa izmešanas jumtiņš (marka-izmēri)            |  | gaisa izmešanas gaisa vads                 |
|                                 | USS/I-1200-800    | gaisa ieņemšanas reste (marka-izmēri)             |  | gaisa ieņemšanas gaisa vads                |
|                                 | TVC/OF-300-150    | pieplūdes reste durvis (marka-izmēri)             |  | nosūces gaisa vads no sanmezgliem/virtuves |
|                                 | PTS/B-160         | droselvārsts (marka-diametrs)                     |  |                                            |
|                                 | UTK/R-400x300     | droselvārsts (marka-diametrs)                     |  |                                            |
|                                 |                   |                                                   |  | pieplūdes / nosūces difuzors               |

## Piezīmes

1. Vīsas ventilācijas iekārtas un to devēji pievienojami pie automātiskas vadības.
2. Ventilācijas iekārtu marķas un tehniskos parametrus skatīt lapā AVK-01.
3. Gaisa vadu izolācijas norādījumus skatīt lapā AVK-01.
4. Caurumus un atvērumus konstrukcijās veidot saskaņā ar "AR" un "BK" sadaļu risinājumiem, kā arī ar konstrukciju stiprības nosacījumiem.
5. Iekārtas montēt atbilstoši iekārtu ražotāju noteiktajām prasībām.
6. Iespējams izmantot analogas iekārtas un materiālus, saskaņojot ar projekta autoru.

Būvpr.daļas vad.	J.BUTĀNS	21.04.207		ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS"		
Izstrādāja	J.BUTĀNS	21.04.207		OBJEKTS: "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAŠ MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS"		
				PASŪTĪTĀJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
				RASĒJUMS: VENTILĀCIJA. JUMTA PLĀNS FRAGMENTS. 1.K.ĀRTA.		
				FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
					SND 2016/07/AK	BP
				MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv				1:100		AVK-16