


Centrālās baterijas sistēmas sadalne CB-1

$P_u=0.537kW$   
 $P_a=0.537kW$   
 $I_n=0.86A$   
 $\cos(\phi)=0.95$   
 $K=1$

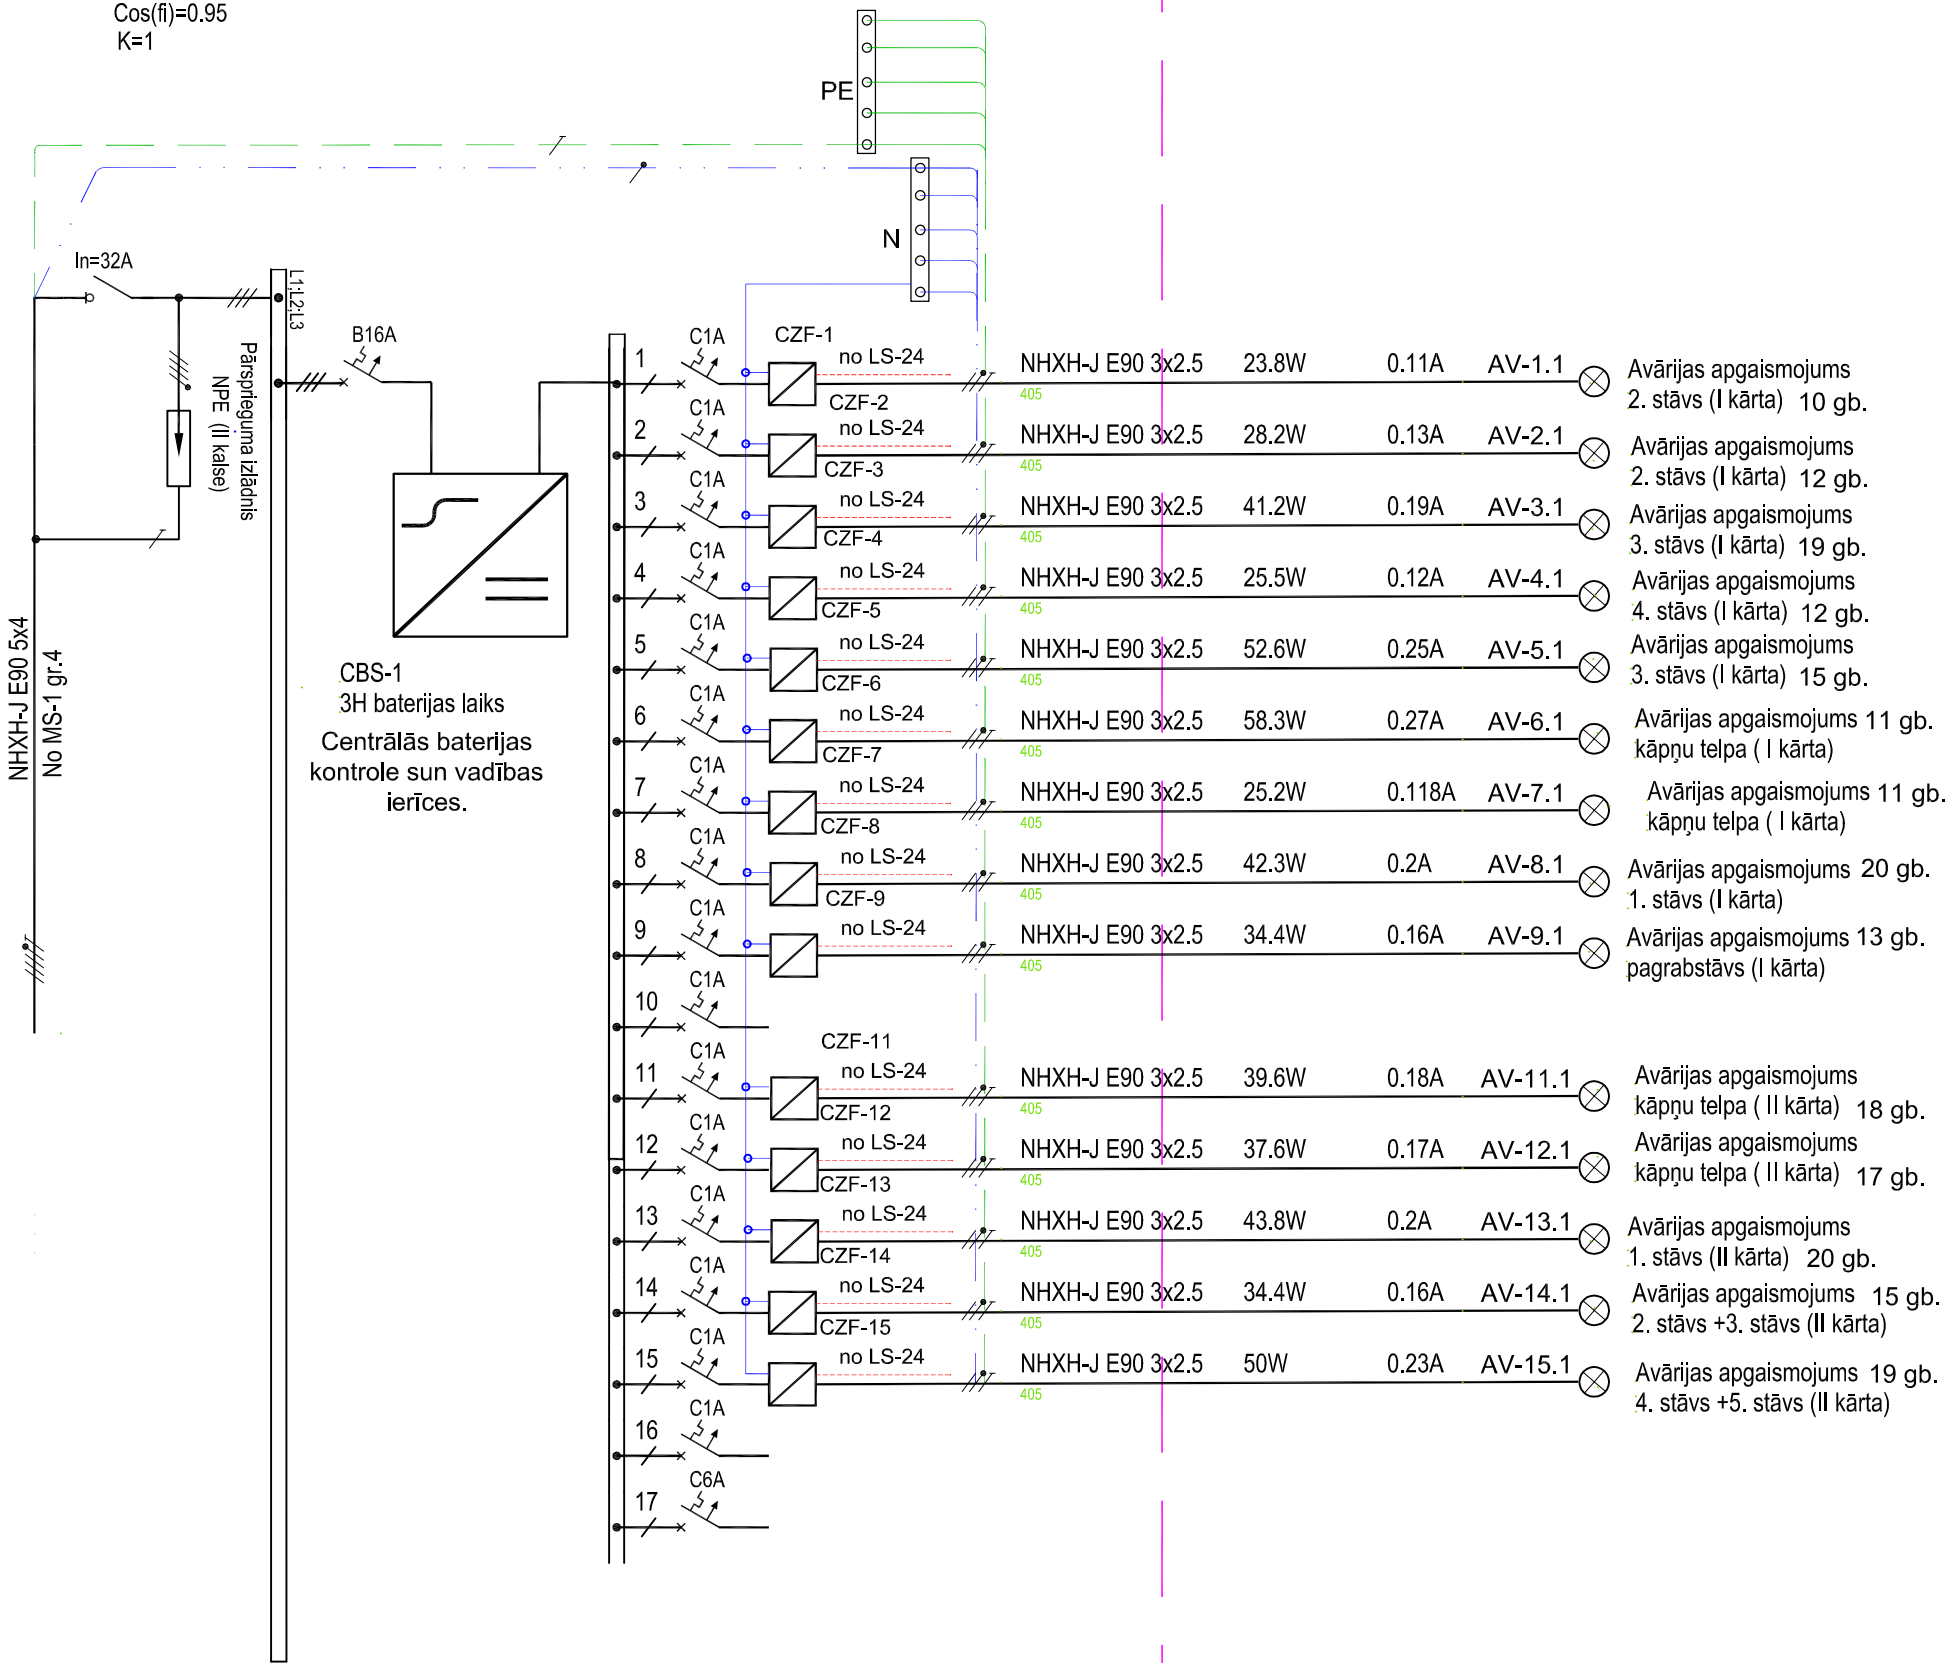

Piezīmes:  
CB-1 ir rūpnieciski komplektējama 1. kārtas apjomos  
komplektā ar ar baterijas bloku 3H, kontroles un  
vadības moduļiem un ugunsdrošu sadalnes korpusu  
atbilstoši LVS EN 50172, LVS EN 50171

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis		03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"	
Inženieris	A. Mūzis		03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 1.kārta	
				PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150	
<div></div> <div>DTļa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv</div>				RASEJUMS:		Sadalnes CB-1 shēma
				FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
				EL.dwg	SND 2016/07/AK	BP
				MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:
				b/m	36/40	EL-17.1