


# Spēka sadalne SS-1.1

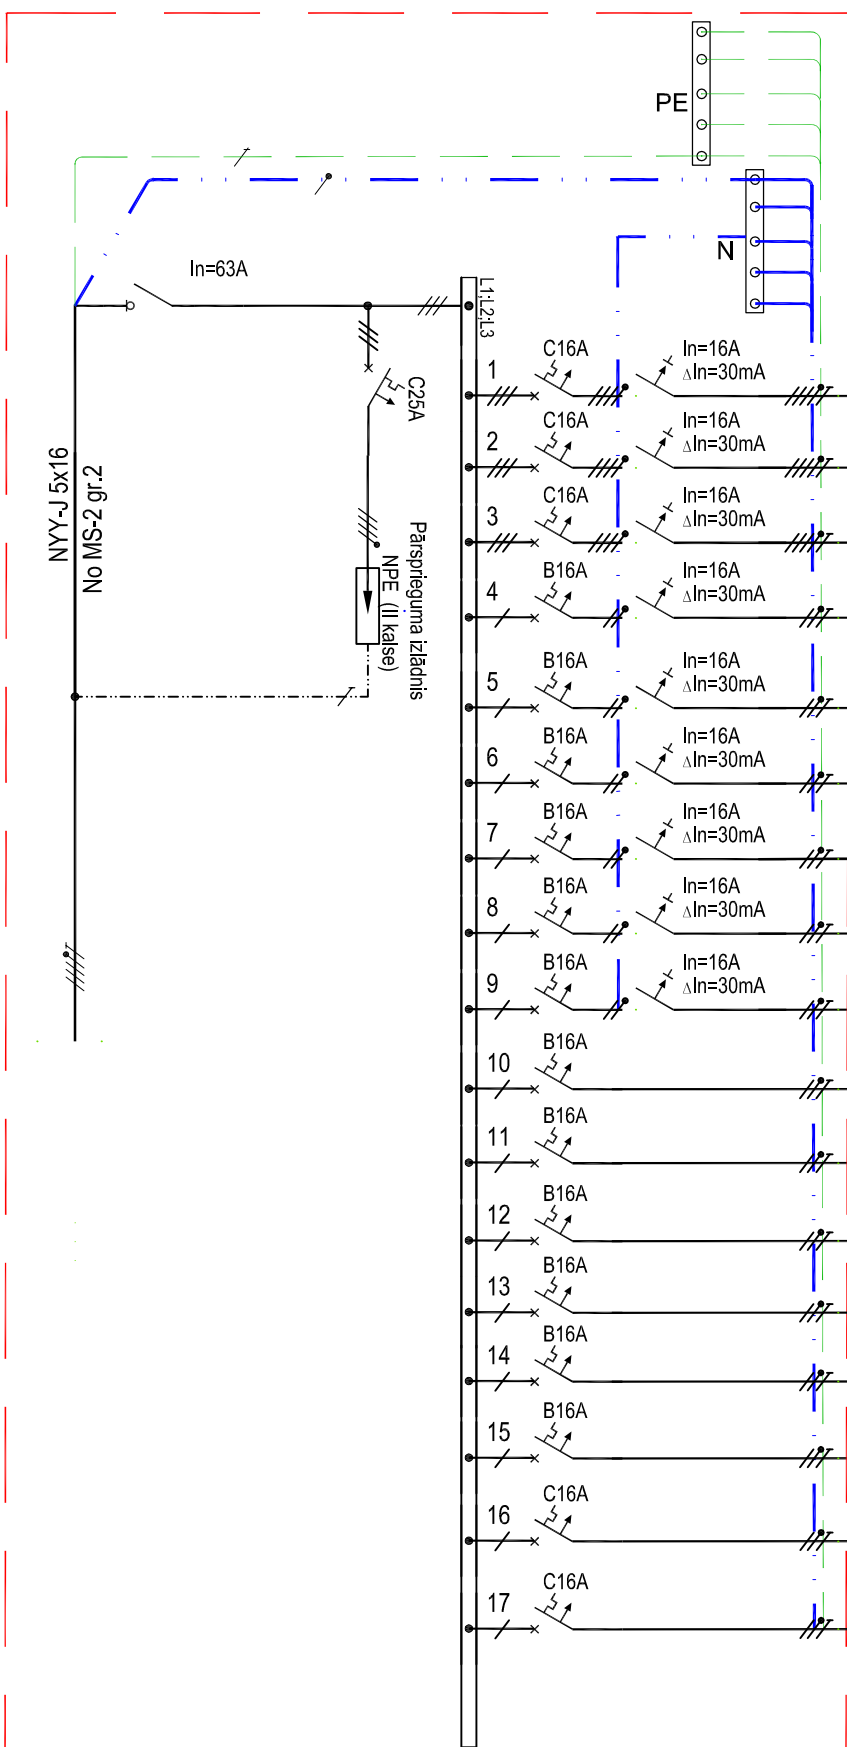

Pu=28.52kW  
Pa=14.26kW  
In=23.3A  
Cos(φ)=0.93  
K=0.5

Montāžas metode Rindu skaits 4  
Moduļu skaits 48  
Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē  
Korpasa materiāls Plastmasa  
Augstums 706 mm  
Platums 361 mm  
Dzīlums 99 mm  
Iebūvēšanas dziļums 92 mm  
DIN-slīde Jā  
Krāsa Balts  
RAL numurs 9010  
Aizsardzības pakāpe (IP) IP40

|    |      |                    |           |        |        |           |   |
|----|------|--------------------|-----------|--------|--------|-----------|---|
| 1  | C16A | In=16A<br>ΔIn=30mA | XPJ-5x2.5 | 5kW    | 8.17A  | XR 1      | Kontaktlīdziņas virpai<br>Telpa nr. 112                 |
| 2  | C16A | In=16A<br>ΔIn=30mA | XPJ-5x2.5 | 5kW    | 8.17A  | XR 2      | Kontaktlīdziņas frēzei<br>Telpa nr. 112                 |
| 3  | C16A | In=16A<br>ΔIn=30mA | XPJ-5x2.5 | 5kW    | 8.17A  | XR 3      | Kontaktlīdziņas<br>Telpa nr. 112                        |
| 4  | B16A | In=16A<br>ΔIn=30mA | XPJ-3x2.5 | 2kW    | 9.35A  | XV 4      | Kontaktlīdziņas<br>Telpa nr. 112                        |
| 5  | B16A | In=16A<br>ΔIn=30mA | XPJ-3x2.5 | 1.2kW  | 5.61A  | XR,RK 5   | Kontaktlīdziņas, Kontaktlīdziņas grīdā<br>Telpa nr. 112 |
| 6  | B16A | In=16A<br>ΔIn=30mA | XPJ-3x2.5 | 1kW    | 4.68A  | XH 6      | Kontaktlīdziņas<br>Telpa nr. 112                        |
| 7  | B16A | In=16A<br>ΔIn=30mA | XPJ-3x2.5 | 0.72kW | 3.36A  | XH 7      | Kontaktlīdziņas<br>Telpa nr. 112                        |
| 8  | B16A | In=16A<br>ΔIn=30mA | XPJ-3x2.5 | 1kW    | 4.68A  | XH 8      | Kontaktlīdziņas, izvads<br>Telpa nr. 102                |
| 9  | B16A | In=16A<br>ΔIn=30mA | XPJ-3x2.5 | 1kW    | 4.68A  | XH 9      | Kontaktlīdziņas<br>Telpa nr. 108                        |
| 10 | B16A |                    | XPJ-3x2.5 | 1kW    | 4.68A  | XS 10     | Kontaktlīdziņas<br>Telpa nr. 110                        |
| 11 | B16A |                    | XPJ-3x2.5 | 1.5kW  | 7.01A  | XS,XV 11  | Kontaktlīdziņas<br>Telpa nr. 105;106                    |
| 12 | B16A |                    | XPJ-3x2.5 | 1.2kW  | 5.61A  | XS 12     | Kontaktlīdziņas<br>Telpa nr. 103;104                    |
| 13 | B16A |                    | XPJ-3x2.5 | 0.7kW  | 3.27A  | XS 13     | Projektori<br>Telpa nr. 102                             |
| 14 | B16A |                    | XPJ-3x2.5 | 1kW    | 4.68A  | XS 14     | Kontaktlīdziņas<br>Telpa nr. 109                        |
| 15 | B16A |                    | XPJ-3x2.5 | 1.2kW  | 5.61A  | XS, RK 15 | Kontaktlīdziņas, Kontaktlīdziņas grīdā<br>Telpa nr. 109 |
| 16 | C16A |                    | XPJ-3x2.5 | 1.1kW  | 5.15A  | XT 16     | VAS skapis<br>Telpa nr. 110                             |
| 17 | C16A |                    | XPJ-3x2.5 | 3kW    | 14.03A | XT 17     | Telekomunikāciju skapis<br>Telpa nr. 112                |

## Piezīme:

- Sadalne individuāli komplektējama;
- Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejotie no augšas.
- Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
- Diferenciālais aizsardzības klase A 30mA
- Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
- Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

|                  |           |            |             |   |                 |          |
|------------------|-----------|------------|-------------|---|-----------------|----------|
| Būvpr.daļas vad. | A. Mūzis  | 03.04.2017 | ADRESE:     | ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"   |                 |          |
| Inženieris       | N.Segliņš | 03.04.2017 | OBJEKTS:    | "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta |                 |          |
|                  |           |            | PASŪTĪTĀJS: | SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150                                  |                 |          |
|                  |           |            | RASĒJUMS:   | Sadalnes shēma SS-1.1   |                 |          |
|                  |           |            | FAILS:      | EL.dwg  | PASŪTĪJUMA NR.: | STADIJA: |
|                  |           |            |             |   | SND 2016/07/AK  | BP       |
|                  |           |            | MĒROGS:     | b/m   | LAPU SKAITS:    | LAPA:    |
|                  |           |            |             |   | 8/38            | EL-6.1   |



DTiņa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv