


Apgaismes sadalne AS-1.4

Pu=1.98kW  
Pa=1.78kW  
In=2.85A  
Cos(fi)=0.95  
K=0.9

Montāžas metode Zemapmetuma  
Rindu skaits 3  
Moduļu skaits 36  
Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē  
Korpusa materiāls Plastmasa  
Augstums 581 mm  
Platums 361 mm  
Dzīlums 99 mm  
Iebūvēšanas dziļums 92 mm  
DIN-slīde Jā  
Krāsa Balts  
RAL numurs 9010  
Aizsardzības pakāpe (IP) IP40

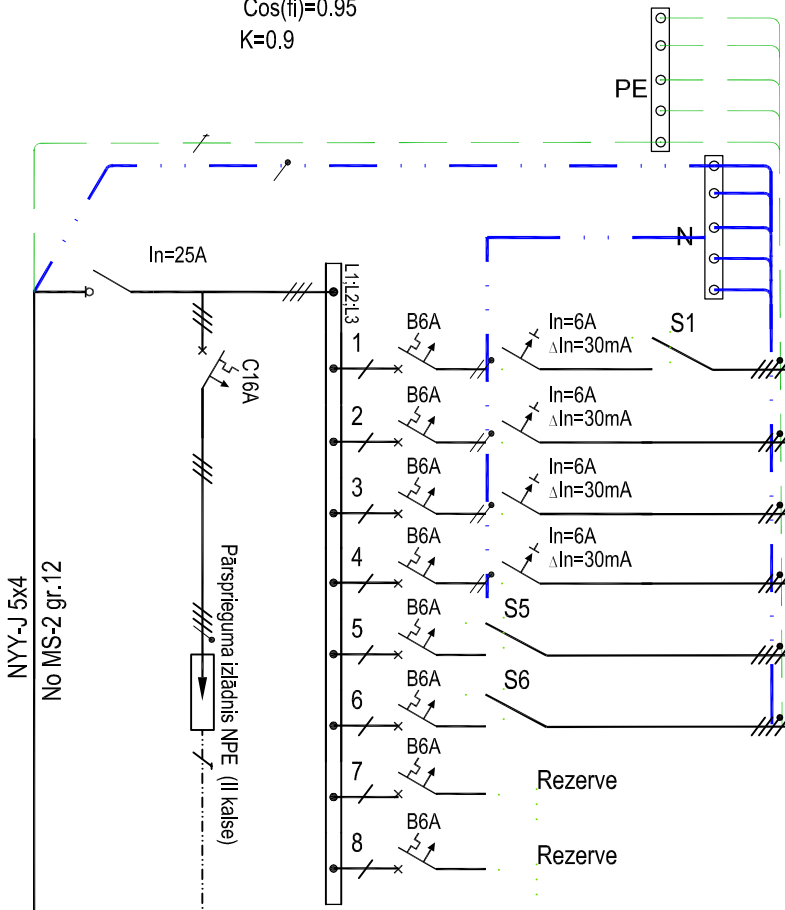

XPJ-4x1.5	0.12kW	0.56A	EAQ 1	Apgaisme
XPJ-3x1.5	0.144kW	0.67A	SH 2	Apgaisme, spoguļgaisma
XPJ-3x1.5	0.45kW	2.10A	SH,TPH 3	WC, telpas nr. 123,124,125,126,127, 128
XPJ-3x1.5	0.32kW	1.50A	SH,SD 3	Apgaisme
XPJ-4x1.5	0.65kW	3.04A	EAQ,EAQ 5	Gatavošanas t, mājturības kl; telpas nr. 121,122
XPJ-4x1.5	0.29kW	1.35A	EAAd 6	Apgaisme
				Mājturības klase, palīgtelpa; telpas nr. 118,119
				Vējtveris, kāpņu telpa; telpas nr. 116,117,129
				Apgaisme
				Vestibils; telpas nr. 102

Piezīme:

- Sadalne individuāli komplektējama:
- Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
- Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
- Diferenciālais aizsardzības klase A 30mA
- Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
- Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"		
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS: "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta		
			PASŪTĪTĀJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
 Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv			RASĒJUMS: Sadalnes AS-1.4 shēma		
			FAILS: EL.dwg	PASŪTĪJUMA NR.: SND 2016/07/AK	STADIJA: BP
			MĒROGS: 1:100	LAPU SKAITS: 22/38	LAPA: EL-11.2