


Spēka sadalne SS-2.1

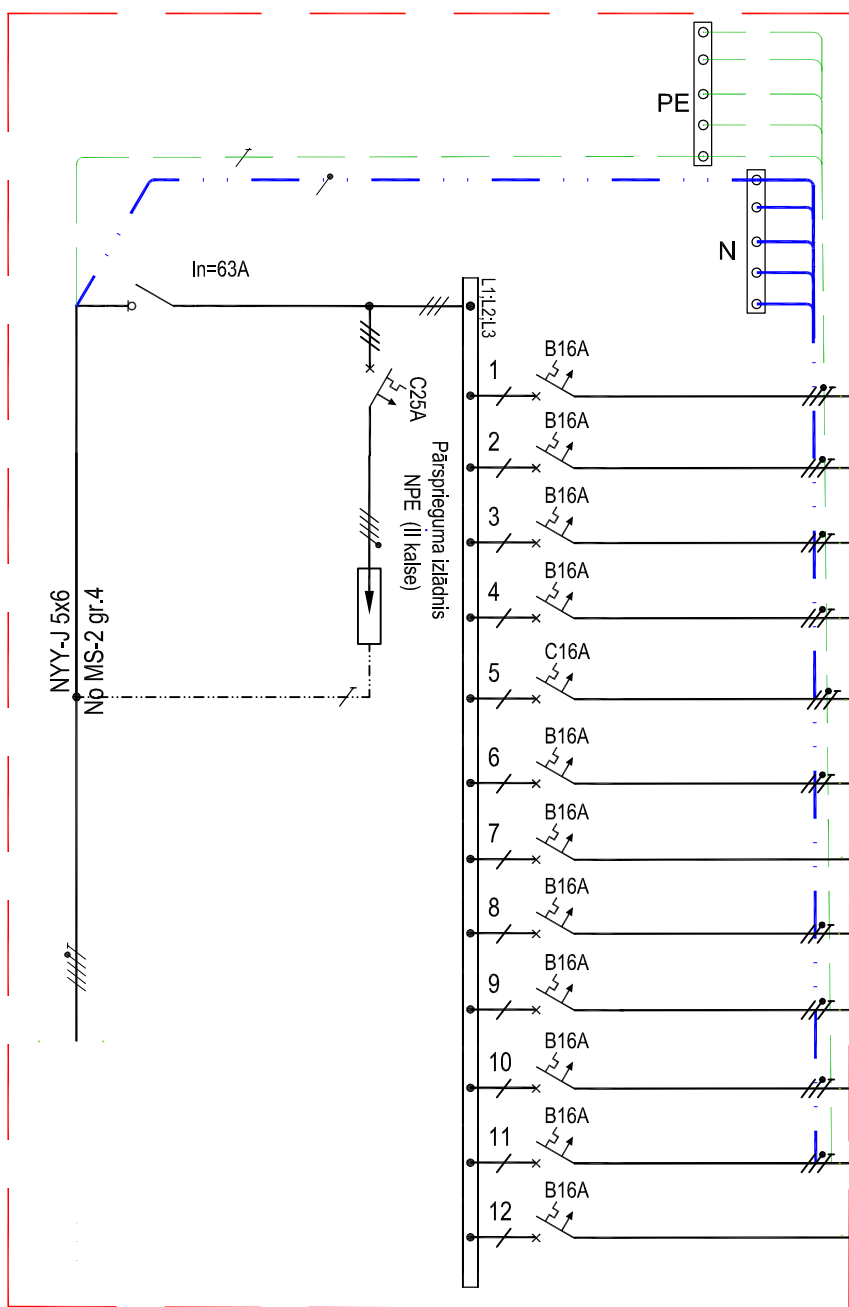

Montāžas metode	Zemapmetuma
Rindu skaits	3
Moduļu skaits	36
Caurspīdīgs pārklājs/durvis	Nē
Korpusa materiāls	Plastmasa
Augstums	581 mm
Platums	361 mm
Dzīlums	99 mm
Iebūvēšanas dziļums	92 mm
DIN-slīde	Jā
Krāsa	Balts
RAL numurs	9010
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP40

Pu=11.4kW  
Pa=6.84kW  
In=11.18A  
Cos(fi)=0.93  
K=0.6

Kontaktligzdas	Telpa nr. 217; 218
Kontaktligzdas	Kontaktligzda int. tāfelei
Telpa nr. 201	
Kontaktligzdas	Telpa nr. 201
Kontaktligzdas	Telpa nr. 202
VAS skapis	Telpa nr. 202
Kontaktligzdas	Kontaktligzdas grīdā
Telpa nr. 203	
Kontaktligzdas	Telpa nr. 203
Kontaktligzdas	Telpa nr. 205; 206
Kontaktligzdas	Telpa nr. 207
Kontaktligzdas	Kontaktligzdas grīdā
Telpa nr. 208	

- Piezīme:
- Sadalne individuāli komplektējama;
  - Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
  - Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
  - Diferenciālaizsardzības klase A 30mA
  - Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
  - Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"		
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta		
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
			RASĒJUMS:	SS-2.1 sadalnes shēma		
			FAILS:	EL.dwg	PASŪTĪJUMA NR.:	SND 2016/07/AK
					STADIJA:	BP
			MĒROGS:	b/m	LAPU SKAITS:	11/38
					LAPA:	EL-7.1



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv