


Spēka sadalne SS-3.1

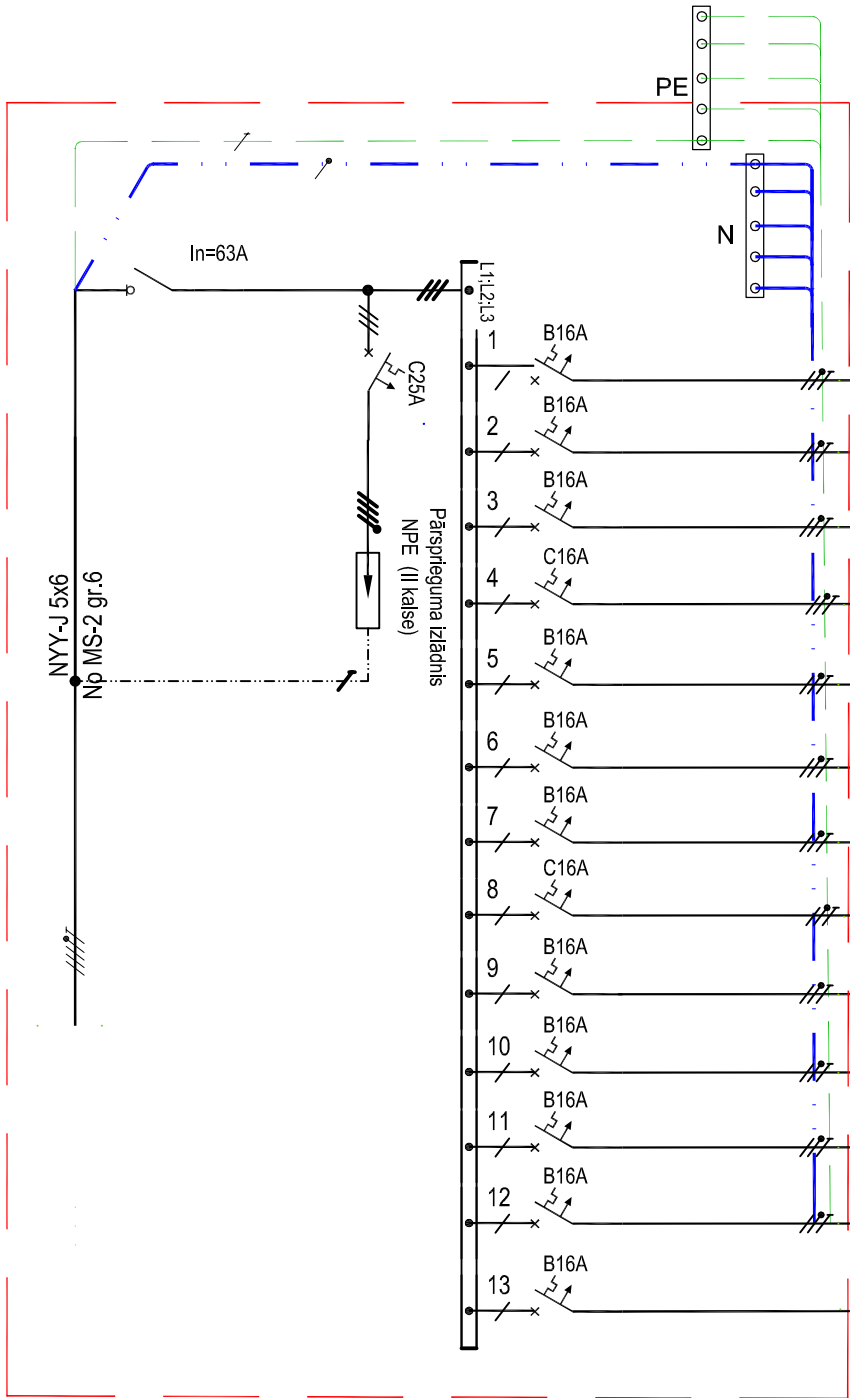

Montāžas metode	Zemapmetuma
Rindu skaits	3
Moduļu skaits	36
Caurspīdīgs pārklājs/durvis	Nē
Korpusa materiāls	Plastmasa
Augstums	581 mm
Platums	361 mm
Dzīlums	99 mm
Iebūvēšanas dziļums	92 mm
DIN-sliede	Jā
Krāsa	Balts
RAL numurs	9010
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP40

Pu=13kW
Pa=7.8kW
In=12.7A
Cos(fi)=0.93
K=0.6

XPJ-3x2.5	1kW	4.68A	XS 1	Kontaktligzdas Telpa nr. 304; 313
XPJ-3x2.5	1.2kW	5.61A	XS, RK 2	Kontaktligzdas, Kontaktligzda int. tāfelei Telpa nr. 301
XPJ-3x2.5	1kW	4.68A	XS 3	Kontaktligzdas Telpa nr. 301
XPJ-3x2.5	1.1kW	5.15A	XT 4	VAS skapis Telpa nr. 302
XPJ-3x2.5	1kW	4.68A	XS 5	Kontaktligzdas Telpa nr. 302
XPJ-3x2.5	1kW	4.68A	XS 6	Kontaktligzdas Telpa nr. 303
XPJ-3x2.5	1.2kW	5.61A	XS, RK 7	Kontaktligzdas, Kontaktligzdas grīdā Telpa nr. 303
XPJ-3x2.5	1.1kW	5.15A	XT 8	VAS skapis Telpa nr. 306
XPJ-3x2.5	1kW	4.68A	XS 9	Kontaktligzdas Telpa nr. 305
XPJ-3x2.5	1.2kW	5.61A	XS, RK 10	Kontaktligzdas, Kontaktligzdas grīdā Telpa nr. 305
XPJ-3x2.5	1kW	4.68A	XS 11	Kontaktligzdas Telpa nr. 306
XPJ-3x2.5	1.2kW	5.61A	XS, RK 12	Kontaktligzdas, Kontaktligzdas grīdā Telpa nr. 306
Rezerve				

- Piezīme:
- Sadalne individuāli komplektējama.
 - Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
 - Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
 - Diferenciālaizsardzības klase A 30mA
 - Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
 - Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS: "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta
			PASŪTĪTĀJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150
			RASĒJUMS: Sadalnes SS-3.1 shēma
			FAILS: EL.dwg
			PASŪTĪJUMA NR.: SND 2016/07/AK
			STADIJA: BP
			MĒROGS: b/m
			LAPU SKAITS: 14/38
			LAPA: EL-8.1



DTiņa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv