














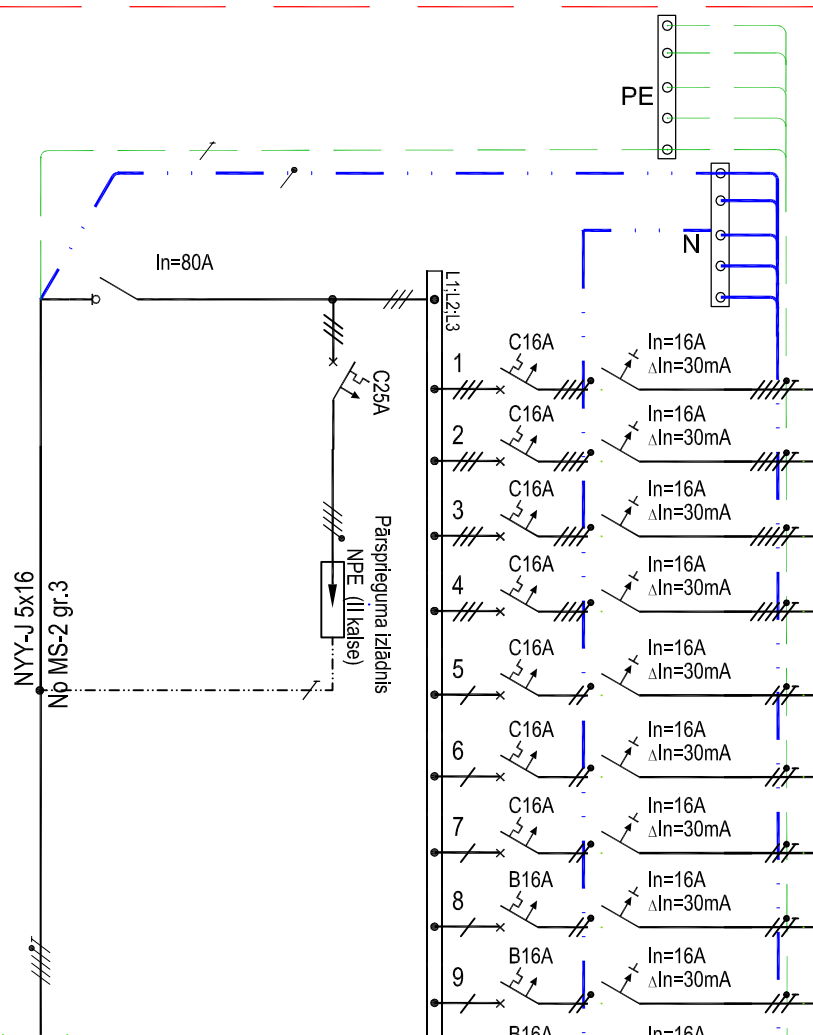











Montāžas metode	Zemapmetuma
Rindu skaits	4
Moduļu skaits	96
Korpusa materiāls	Plastmasa
Augstums	810 mm
Platums	610 mm
Dziļums	125 mm
Iebūvēšanas dziļums	95 mm
DIN-sliede	Jā
Krāsa	Balts
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP30



XPJ-5x2.5 <small>39</small>	5kW	8.17A	XM 1		Izvads elektriskajai plītij Telpa nr. 121
XPJ-5x2.5 <small>39</small>	5kW	8.17A	XM 2		Izvads elektriskajai plītij Telpa nr. 121
XPJ-5x2.5 <small>39</small>	5kW	8.17A	XM 3		Izvads elektriskajai plītij Telpa nr. 121
XPJ-5x2.5 <small>39</small>	5kW	8.17A	XM 4		Izvads elektriskajai plītij Telpa nr. 121
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	2.4kW	11.22A	XH 5		Kontaktligzda traukumazgājamai mašīnai Telpa nr. 121
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	2.4kW	11.22A	XH 6		Kontaktligzda traukumazgājamai mašīnai Telpa nr. 121
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1.5kW	7.01A	XH 7		Kontaktligzda ledusskapim Telpa nr. 121
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1.2kW	5.61A	XH 8		Kontaktligzdas Telpa nr. 121
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1kW	4.68A	XH 9		Kontaktligzdas Telpa nr. 121
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1kW	4.68A	XH 10		Kontaktligzdas Telpa nr. 121
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1.8kW	8.42A	XH 12		Kontaktligzdas šujmašīnām Telpa nr. 122
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1.8kW	8.42A	XH 13		Kontaktligzdas šujmašīnām Telpa nr. 122
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1.2kW	5.61A	XH 14		Kontaktligzas Telpa nr. 122
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1.2kW	5.61A	XH,RK 15		Kontaktligzas, Kontaktligzas grīdā Telpa nr. 122
Rezerve					
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1.2kW	5.61A	XH 17		Kontaktligzas Telpa nr. 118
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1kW	4.68A	XH 18		Kontaktligzas Telpa nr. 118
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1.2kW	5.61A	XH,RK 19		Kontaktligzas, Kontaktligzas grīdā Telpa nr. 118
Rezerve					
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1kW	4.68A	XH 21		Kontaktligzas Telpa nr. 118; 124; 125
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1kW	4.68A	XH 22		Kontaktligzas Telpa nr. 126; 127
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1kW	4.68A	XH 23		Kontaktligzas Telpa nr. 102
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1kW	4.68A	XS 24		Kontaktligzas Telpa nr. 111; 119; 128
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1.1kW	5.15A	XT 25		VAS skapis Telpa nr. 119
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	3kW	14.03A	XT 26		Telekomunikāciju skapis Telpa nr. 129
XPJ-3x2.5 <small>39</small>	1kW	4.68A	XT 27		Telekomunikāciju skapis Telpa nr. 119

1. Sadalne individuāli komplektējama;
2. Ienākošie kabeļi ievadi un aizsejošie no augšas.
3. Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
4. Diferenciālaisardzības klase A 30mA
5. Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu $R < 4 \Omega$.
6. Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzīs	03.04.2017	ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"		
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS: "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJA MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta		
			PASŪTĪTAJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
 Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv			RASĒJUMS: Sadalnes SS-1.4 shēma		
			FAILS: EL.dwg	PASŪTĪJUMA NR.: SND 2016/07/AK	STADIJA: BP
			MĒROGS: b/m	LAPU SKAITS: 9/38	LAPA: EL-6.2



Dtka iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv