


Spēka sadalne SS-2.4

Montāžas metode Zemapmetuma
Rindu skaits 3
Moduļu skaits 36
Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē
Korpusa materiāls Plastmasa
Augstums 581 mm
Platums 361 mm
Dzīlums 99 mm
Iebūvēšanas dziļums 92 mm
DIN-slīde Jā
Krāsa Balts
RAL numurs 9010
Aizsardzības pakāpe (IP) IP40

$P_u=11kW$
 $P_a=6.6kW$
 $I_n=10.79A$
 $\cos(\phi)=0.93$
 $K=0.6$

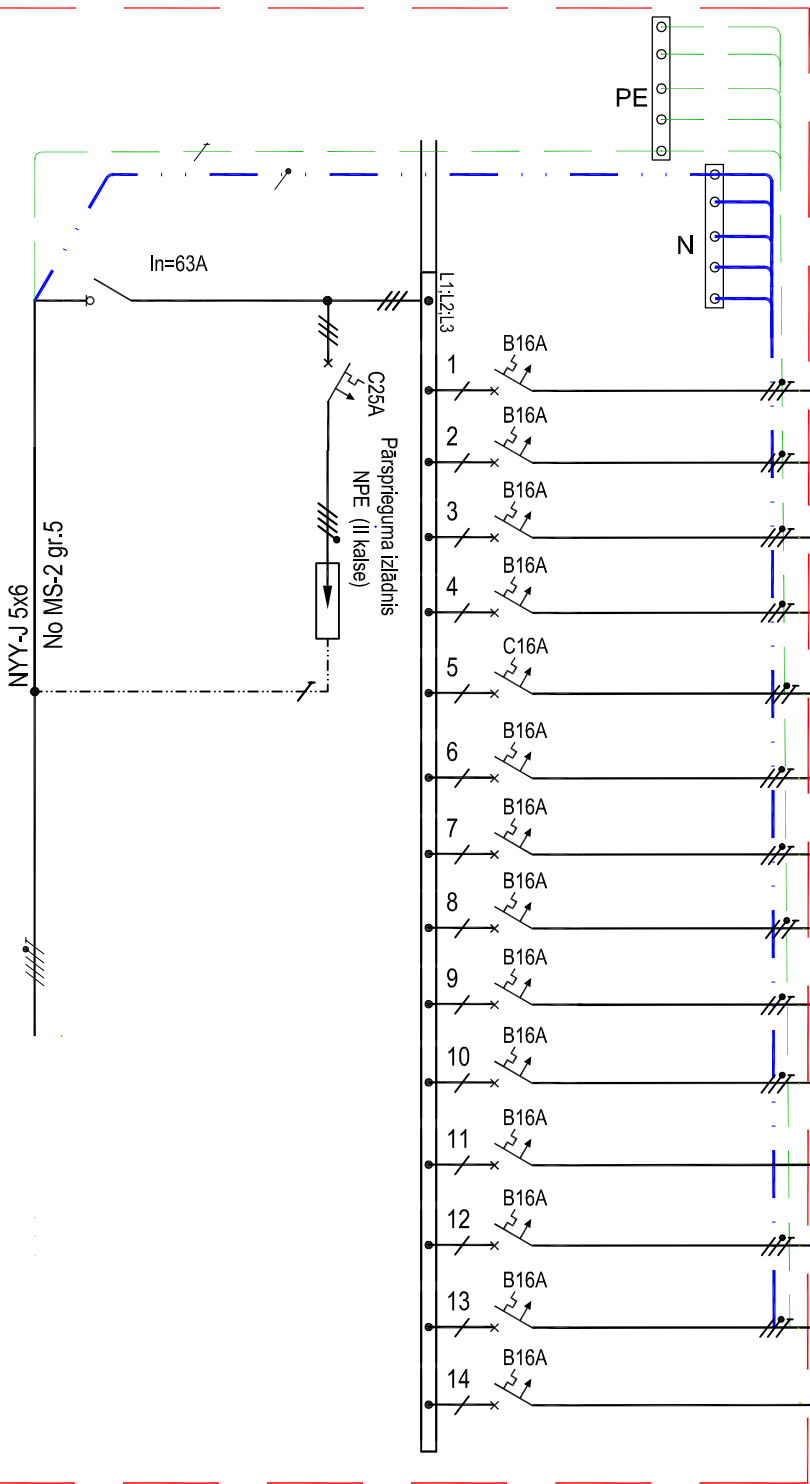

XPJ-3x2.5	1kW	4.68A	XS 1	Kontaktligzdas Telpa nr. 218
XPJ-3x2.5	1kW	4.68A	XS 2	Kontaktligzdas Telpa nr. 215
XPJ-3x2.5	1.2kW	5.61A	XS, RK 3	Kontaktligzdas, Kontaktligza int tāfelei Telpa nr. 201
XPJ-3x2.5	1kW	4.68A	XS 4	Kontaktligzdas Telpa nr. 214
XPJ-3x2.5	1.1kW	5.15A	XT 5	VAS skapis Telpa nr. 214
XPJ-3x2.5	1kW	4.68A	XS 6	Kontaktligzdas Telpa nr. 213
XPJ-3x2.5	1.2kW	5.61A	XS, RK 7	Kontaktligzdas, Kontaktligza int tāfelei Telpa nr. 213
XPJ-3x2.5	1.1kW	5.15A	XT 5	Telekomunikāciju skapis Telpa nr. 214
XPJ-3x2.5	1.2kW	5.61A	XS 9	Kontaktligzdas Telpa nr. 212
XPJ-3x2.5	1.2kW	5.61A	XS, RK 10	Kontaktligzdas, Kontaktligzda grīdā Telpa nr. 211
Rezerve				
XPJ-3x2.5	1.2kW	5.61A	XS 12	Kontaktligzdas Telpa nr. 210
XPJ-3x2.5	1kW	4.68A	XS 13	Kontaktligzdas Telpa nr. 209
Rezerve				

Piezīme:

- Sadalne individuāli komplektējama:
- Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
- Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
- Diferenciālaizsardzības klase A 30mA
- Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
- Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis	03.04.2017	ADRESE:	ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"	
Inženieris	N.Segliņš	03.04.2017	OBJEKTS:	"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta	
			PASŪTĪTĀJS:	SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150	
			RASĒJUMS:	Sadalnes SS-2.4 shēma	
			FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
			EL.dwg	SND 2016/07/AK	BP
			MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:
			b/m	12/38	EL-7.2



DTīka iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv